

二酸化炭素消火設備標識

幹旋のご案内

大阪消防設備協同組合 共同購買委員会


消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。（消防法施行規則第19条第5項第19号イ（ホ）関係）

この度、組合員である佛山陽商会様のご協力の下、下記のとおり標識板を販売させて頂く運びとなりました。つきましては、内容をご確認のうえ、ご入用の方は別紙ご注文書にてお申込み下さい。

何卒宜しくお願い申し上げます。




二酸化炭素 CARBON DIOXIDE

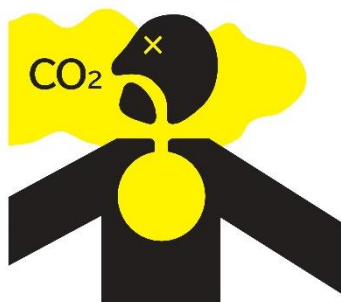

CO2-001(ピクト)


サイズ：420×300 mm 材質：アルミ複合板 3 mm厚+ラミ加工

※標識設置の期限：令和5年3月31日まで※

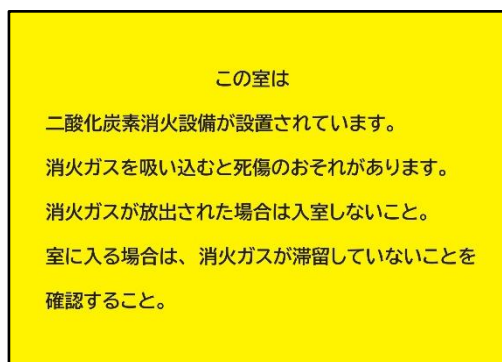


CO2-002(出入口)

サイズ：200×300 mm 材質：アルミ複合板 3 mm厚+ラミ加工

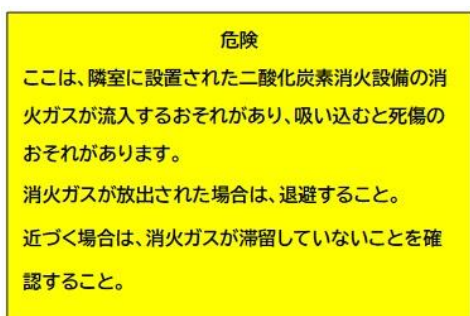

CO2-003(隣接区画)

サイズ：200×300 mm 材質：アルミ複合板 3 mm厚+ラミ加工

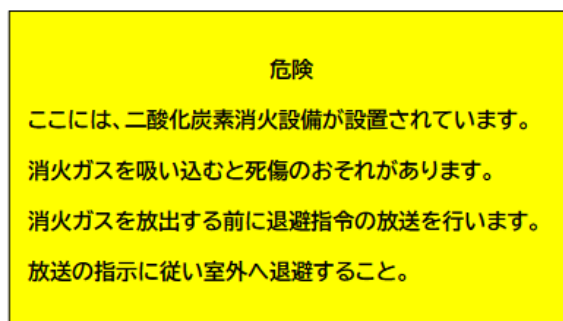

CO2-004(退避)

サイズ：270×480 mm 材質：アルミ複合板 3 mm厚+ラミ加工

★二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、以下の場所の見やすい箇所に設置する標識★

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所（消火ポンペ庫室）の出入口 | ⇒ | CO2-001・002 |
| 二酸化炭素が放出される場所（防護区画）の出入口 | ⇒ | CO2-001・002 |
| 二酸化炭素が放出される場所（防護区画）に隣接する部分の出入口 | ⇒ | CO2-001・003 |
| 二酸化炭素が放出される場所内（防護区画内） | ⇒ | CO2-001・004 |

FAX 番号 : 06-6815-1190

二酸化炭素消火設備標識 ご注文書

二酸化炭素消火設備標識幹旋のご案内を参照頂き、下記必要事項をご記入の上お申込み下さい

(各税別)

標識	定価	幹旋価格	注文枚数
CO2-001 (ピクト)	5,000 円	2,640 円	枚
CO2-002 (出入口)	4,000 円	2,280 円	枚
CO2-003 (隣接区画)	4,000 円	2,280 円	枚
CO2-003 (退避)	4,500 円	2,400 円	枚

※納期は受注後 3 日～1 週間程度かかります。

※送料一式 500 円頂戴いたします (総額 1 万円以上ご注文で当方負担)。

※別書式、またメールにてご注文頂いても差し支えありません。

会 社 名

ご担当者名

発送先住所

電 話 番 号

【お問い合わせ先】

大阪消防設備協同組合 事務局

住所 : 大阪市東淀川区東中島 4-1-11-103

電話 : 06-6325-0660 FAX: 06-6815-1190

E-mail : syoukumi@tea.ocn.ne.jp